



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 446ª Reunión Ordinaria

**Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta
40051001-048-22 (CAGEG-048/2022)
Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta**

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 15:30 horas del día 25 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

La C. Ana Laura Puga Díaz, Secretaria Suplente del Comité pasa lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz Presidenta Suplente del Comité según oficio No. 459/2019 	C. Ana Laura Puga Díaz Secretaria Suplente del Comité según oficio No. DAS-0316/2022 
C. Cintya Torres Caudillo Vocal Suplente de Comité según oficio No. 0561/2020 	

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Claudia Berenice Ruiz Cervantes Ejecutivo de compras 	C. Elías Lira Mares Representante del Instituto Estatal de Capacitación 
--	---

C. Armando Ruiz Contreras Representante del Instituto Estatal de Capacitación	C. Juan Carlos Luna Santoyo Representante del Instituto Estatal de Capacitación
C. Rosalba Moreno Olivares Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. José Rafael Mata Representante de la Universidad Tecnológica de San Miguel Allende
C. Jesús Antonio Martínez Camacho Representante de la Universidad Tecnológica de San Miguel Allende	C. Ernesto Esquivel Zúñiga Representante de la Universidad Tecnológica de San Miguel Allende
C. Karla Marcela Mendoza Pescador Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato	C. Gerardo de Jesús Flores Hernández Representante del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de la empresa, así como el nombre de su representante y su firma en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-048-22 (CAGEG-048/2022) para la Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta:

Nombre	Firma
RDQ S.A. de C.V. Ernesto Ramírez Vela	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte del área usuaria, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega al interesado presente del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Asimismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntándose impresión de pantalla del portal e-compras para su debida constancia.
- b) Derivado del cierre anual y del periodo vacacional institucional se informa que no se recibirán bienes en el Almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, (ubicado en Carr. Guanajuato-Santa Cruz de Juventino Rosas Km 9.5, Col. Yerbabuena en Guanajuato, Gto.) del 26 de diciembre 2022 al 3 de enero 2023, por lo que dichos días serán considerados inhábiles ya que el almacén de la Dirección de Adquisiciones estará cerrado.
- c) Las fechas límite de entrega de los bienes se extienden a la señalada en la columna "Fecha de Entrega" del Anexo I-B. Por lo anterior en el presente evento se da a conocer el **Anexo I-B**, el cual contiene las fechas límite de entrega para los bienes solicitados, mismo que forma parte integrante de las bases, anexos y la presente junta de aclaraciones, dejando sin efecto el Anexo I-A.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia del representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. **Jorge Eduardo Hernández Muñoz**

Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **16:40 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **25 de octubre de 2022**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-048-22 (CAGEG 048/2022)
PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Por medio de la presente, nos permitimos la aclaración de las siguientes dudas:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	4	ANEXO I-A	SOLICITAMOS SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA A 16 SEMANAS DESPUÉS DEL FALLO. POR SER EQUIPO DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta, quedando como fecha máxima de entrega el 2 de marzo de 2023, dejando sin efecto la fecha señalada en el Anexo I-A para la partida 4.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuestas
1	4	ANEXO I	¿ME PODRÁN INDICAR PARA CUANTAS HERRAMIENTAS DEBERÁ SER LA TORRETA DEL CENTRO DE TORNEADO?	Se aclara que la torreta deberá contener 6 herramientas.
2	4	ANEXO I	ENTENDEMOS QUE EL CONTROLADOR DEL CENTRO DE MAQUINADO DEBERÁ SER DE LA MARCA FANUC ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	No es correcta su apreciación. Se aclara que el controlador del centro de maquinado para el equipo puede ser integrado con diversas marcas de tornos de control numérico computarizado (CNC). Dejando sin efecto "FANUC" en la partida 4 del Anexo I.


NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Accendo Industry S.A. de C.V.

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	4	Anexo I	Hacen referencia a una marca y modelo en específico, lo cual limita la libre participación en el presente proceso. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con características similares o superiores que no afecte de manera negativa en el objetivo y uso del equipo, ¿Se acepta?	Se podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con las funciones mínimas requeridas, las cuales se indican a continuación. Las funciones mínimas requeridas son: 1. Que el controlador contenga panel CNC y panel de la máquina. 2. El panel del CNC cuente con monitor y teclado alfanumérico para introducción de comandos y programación. 3. Teclado para controlar al monitor con submenús para acceso a las funciones de programación. Submenús como posición, programación, offset, custom, system, mensajes y gráfico. 4. En el panel de la máquina con las funciones para activar o desactivar las funciones de la máquina. 5. Selector de modos manuales (JOG, handle, rapid, return to zero) y automáticos (edit, memoria interna, memoria externa, modo MDI y la función program protect). 6. Funcionalidad del husillo: adelante, atrás y JOG. 7. Función tool measure, para obtener distancias de herramienta. 8. Visualización de alarmas en pantalla. 9. Sección para mover los ejes de forma manual, con opción de movimiento rápido. 10. Modo Jog con avance controlado.


				Los bienes ofertados deberán contener las características mínimas requeridas indicadas en el Anexo I de las bases de la presente licitación. Por lo que hace al "Modelo MT4", éste se refiere a una unidad de medida.
2	4	Anexo I	Referente al controlador Fanuc hacen referencia a una marca en específico, lo cual limita la libre participación en el presente proceso. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con controlador que se asemeje a las características generales solicitadas, que no afecte de manera negativa en el objetivo y uso del equipo, ¿Se acepta?	Se aclara que el controlador del centro de maquinado para el equipo puede ser integrado con diversas marcas de tornos de control numérico computarizado (CNC). Dejando sin efecto "FANUC" en la partida 4 del Anexo I. Debiendo apegarse a lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
3	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita a la convocante indique las características mínimas requeridas generales, ya que el solicitar marca dentro de su solicitud limita la libre participación en el presente proceso de licitación.	Se podrá ofertar cualquier marca siempre y cuando cumpla con las funciones y características mínimas requeridas en el Anexo I de las bases de la presente licitación y a lo acordado en la presente junta de aclaraciones.
4	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante que comparta planos donde indique dimensiones desde la toma de conexión eléctrica hacia el punto de instalación de los equipos Y las dimensiones de la instalación neumática, en caso de necesitar. Así como las especificaciones de las mismas.	No se cuenta con planos eléctricos. Respecto a las dimensiones desde la toma de conexión eléctrica, la entidad donde se requiere la instalación, cuenta actualmente con una bajada de energía eléctrica a 220V (2 fases) por una tubería conduit de 1/2", no obstante, considerar de ser necesario que sea sustituida por tubería de diámetro mayor de acuerdo a la corriente consumida por el equipo propuesto y el cálculo de sus conductores. Considerar entre 10 a 12 metros de cableado por el número de fases de la conexión y su hilo


5	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante nos indique los datos de la instalación eléctrica que se requiere para el funcionamiento de los equipos. Medida de Calibre de cables y pastilla para tablero.	de tierra; así como la protección termomagnética correspondiente de acuerdo a la NOM 001-SEDE-2012. Respecto a las dimensiones de la instalación neumática, dependerá de las necesidades del equipo propuesto. Para la instalación eléctrica, debe considerarse el cumplimiento de la NOM 001-SEDE-2012. Deberá contar con los conductores, canalización, gabinete, protecciones, de acuerdo al cálculo requerido en la norma mencionada y en función del consumo de corriente nominal que pueda tener el equipo ofertado. Considerar entre 10 a 12 metros de cableado por el número de fases de la conexión y su hilo de tierra; así como la protección termomagnética correspondiente de acuerdo a la NOM 001-SEDE-2012.
6	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante que nos indique si es para una instalación nueva o existente.	Se aclara que es una instalación nueva, no se sustituye algún equipo similar.
7	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante nos indique si los equipos sólo deberán ser entregados en las direcciones especificadas o si para cada caso se requiere la maniobra de descarga, fijación, instalación, puesta en marcha, interconexión. Favor de aclarar.	Deberá considerar la instalación y puesta en marcha del bien comprendido en la partida 4, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende ubicada en camino a San Julián no. 8, col. Casco de Landeta, San Miguel De Allende, Guanajuato. Lo anterior conforme a lo señalado en el tercer párrafo del inciso f) Lugar y tiempo de entrega, del apartado II. de las bases.

8	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante en caso de requerir instalación solicitamos nos proporcione los diagramas eléctricos del lugar donde se instalarán cada uno de los equipos.	Se aclara que incluye las maniobras de descarga y fijación. No se cuenta con planos eléctricos.
9	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante en caso de requerir instalación solicitamos nos indique si la instalación se podrá realizar sobre muro y si podrán ir los cables expuestos o si requieren algún tipo de instalación con tubería conduit o similar. Favor de indicar características técnicas comerciales del tipo de instalación esperada para los cables.	Para la instalación eléctrica, debe considerarse el cumplimiento de la NOM 001-SEDE-2012. Se podrá realizar sobre muro apegándose a la norma mencionada. Deberá contar con los conductores, canalización, gabinete, protecciones, de acuerdo al cálculo requerido en la norma mencionada y en función del consumo de corriente nominal que pueda tener el equipo ofertado.
10	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante en caso de requerir instalación, características del sitio donde se instalará el equipo, favor de enviar fotografías tanto del sitio donde se instalarán, como de los tableros eléctricos y la acometida eléctrica de CFE.	Se instalará en lugar de este torno manual, el cual será desinstalado por parte del área usuaria previamente a la entrega del bien solicitado.

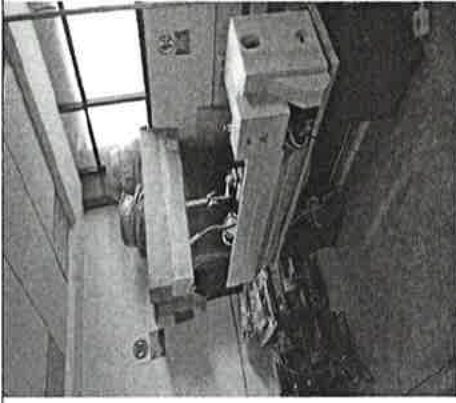

Hay una bajada de energía eléctrica en 2 fases 220VAC, misma que podría usarse o ser sustituida en función del consumo del equipo propuesto y del cálculo de conductores.

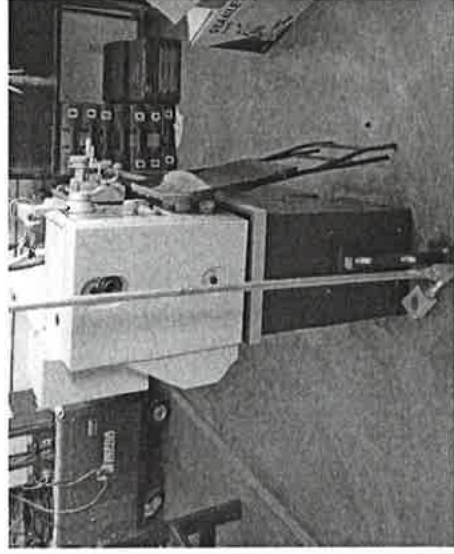

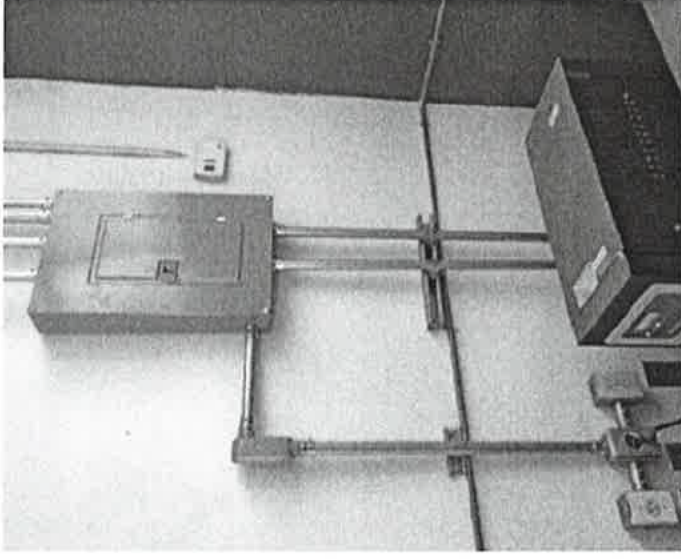

Considerar de 10 a 12 metros de tubería y cableado desde el punto de conexión hasta el tablero de distribución y su respectiva protección termomagnética.

11	4	Anexo I	Por medio de la presente se solicita amablemente a la convocante que nos aclare si ya se cuenta con la cimentación (pedestal de instalación) necesaria para recibir los equipos y soportar la vibración mecánica del mismo. En caso de existir, favor de indicar las características constructivas de dicha cimentación, tales como armado de la varilla, espesor de la cimentación y resistencia del concreto. Si aún no está la cimentación, favor de indicar de qué manera los licitantes	 	No es requerida obra civil para integración de las ofertas.
----	---	---------	---	--	--

12	4	Anexo I	integraremos a nuestra propuesta técnica las características de la cimentación conforme al equipo ofertado y contemplar igualdad de costos para las propuestas económicas de todos los participantes. En caso de que en la presente Junta de Aclaraciones se realicen aclaraciones que se consideren cambios sustanciales a las bases, se podrán reformular preguntas sobre dichos parámetros técnicos, ¿para ser contestados por las áreas usuarias?	No se realizan cambios sustanciales a las bases. En cuanto a las respuestas a las preguntas, los interesados pueden estar presentes en el acto de la junta de aclaraciones, de ser el caso pueden señalar las respuestas a sus preguntas que no hayan sido claras y el área técnica usuaria de los bienes responderá a las dudas presentadas durante el mismo acto.
----	---	---------	---	---

DIA BERENICE RUIZ CERVANTES

Ayuda | Salir del sistema

lo Compra Administración SRM Oficios Evidencia OFERTA SRM Proveedores Consulta Clausulado Convenios Anexos a Licitaciones Preguntas

Licitaciones

Número de operación:  7900001886 A Nombre:

Aplicar

Reinicializar

Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep preg.	Hora recep preg.
7900001886	LPN-40051001-048-22-1	Licitación pública	Concluido	11.10.2022	13:10:00	19.10.2022	12:30:00

Preguntas

Número de evento Descripción Proveedor Nombre Anexo preguntas Fecha envío Acuse Emitir Acuse

1 registros encontrados.

Partida	Anticipo de pago	Presupuesto de partida	Cantidad	Número de Material	Descripción Corta de material	Dependencia/Entidad	Lugar de entrega de bienes contratados	Persona de contacto y datos	ALCANCE EN ENTREGA (INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, PUESTA A PUNTO, CAPACITACIÓN)	Fecha de Entrega
1	190040387	10	1	50512333	COMPRESOR	SAFEG	Almacén del Cuernavaca-CESA, ubicado en calle Veracruzana Carretera No. 400, Zona Centro, Cuernavaca, Guerrero.	G. Mario Iván García de la Cruz, Responsable de mantenimiento del Cuernavaca-CESA al teléfono 429 894 00 51 Ext. 12.	N/A	13 de diciembre de 2022
2	190040447	10	1	50516277	CORTADORA DE MUESTRAS METALGRÁFICAS	ITSI	Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, Doncello, Av. Educación Superior #2000 Colonia Juárez C.P. 36880 Uruapan Gto.	Patricia Zavala Franco Laura Abonce Vega Tel.- 445 457 74 68 Correo: rec_materiales@tsu.edu.mx	N/A	8 de enero de 2023
3	190040454	10	2	50511761	MOTOR TRÁFICO 1 HP	ITSI	Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, Doncello, Av. Educación Superior #2000 Colonia Juárez C.P. 36880 Uruapan Gto.	Patricia Zavala Franco Laura Abonce Vega Tel.- 445 457 74 68 Correo: rec_materiales@tsu.edu.mx	N/A	8 de enero de 2023
4	190040456	10	2	50502130	CONTROLADOR CNC C/CONTROL FANUC	UTSMA	INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE UBICADA EN CAMINO A SAN JUAN NO. 11 COL. CASCO DE LANQUETA, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.	JOSE RAFAEL AMATA / COORDINADOR DE COMPRAS / 415 185 8338, EXT. 207 correo: coordinacion_compras@utsma.edu.mx	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, Y MÍNIMO DE 40 HORAS DE CAPACITACIÓN EN SITIO.	2 de marzo de 2022
5	190040456	30	4	50512337	Motor Eléctrico para Inversores	UTSMA	ENTREGA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES UBICADA EN CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS, KM 9.5, COL. YERBA BUENA, GUANAJUATO, GTO.	JOSE RAFAEL AMATA / COORDINADOR DE COMPRAS / 415 185 8338, EXT. 207 correo: coordinacion_compras@utsma.edu.mx	N/A	5 de enero de 2023
6	190040456	40	4	50502147	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 HP	UTSMA	ENTREGA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES UBICADA EN CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS, KM 9.5, COL. YERBA BUENA, GUANAJUATO, GTO.	JOSE RAFAEL AMATA / COORDINADOR DE COMPRAS / 415 185 8338, EXT. 207 correo: coordinacion_compras@utsma.edu.mx	N/A	5 de enero de 2023
7	190040521	10	1	50502420	M13/M150PCC/INSTRUMENTACIÓN	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. MIGUEL GARCÍA ROJAS CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
8	190040521	20	1	50513190	MAQUINA MIO NAG 500 A 3-3207 440	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. MIGUEL GARCÍA ROJAS CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
9	190040521	30	1	50513184	MAQUINA DE BREVES DE ESFUERZO	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. MIGUEL GARCÍA ROJAS CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
10	190040521	40	1	50513187	CAJERADOR DE NAQUINAS DE SOLDAR	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. MIGUEL GARCÍA ROJAS CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
11	190040521	50	2	50501099	BOMBA DE AGUA	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. RAMÓN ALBERTO AYALA MEDINA CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
12	190040521	60	2	50511747	PODADORA GASOLINA 140CC	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. RAMÓN ALBERTO AYALA MEDINA CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
13	190040521	70	2	50512701	CAJADORA PORTATIL SEMIINDUSTRIAL	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. ELIAS LIRA MARES CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
14	190040521	80	2	50512701	LIADORA ORBITAL S° C/COLECTOR DE POLVO	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. ELIAS LIRA MARES CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
15	190040521	90	2	50512701	ROUTER CARPINTERIA 2.25 HP SEMIINDUSTRIAL	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. ELIAS LIRA MARES CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
16	190040521	100	1	50512701	SERRANOSQUETADORA 10" SEMIINDUSTRIAL	IECA	ALMACEN DE LAS D.A.S. CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 9.5, GUANAJUATO, GTO.	ING. ELIAS LIRA MARES CEL. [REDACTED]	N/A	1 de febrero de 2023
17	190040641	10	1	50513188	TRACTOR PARA FODAR PASTO 20-24 HP	SAFEG	"Clínica de Desintoxicación de León" ubicada en Antiguo Carretera León-San Francisco del Rincón KM 8.5 Col. San Pedro del Monte C.P. 37860	Dra. Xol Beltrán Gálvez Guerra, Directora de la unidad, correo: ngalvez@guajalito.gob.mx. Tel. 477 748 86 09	N/A	13 de diciembre de 2022

Eliminado: Celular de persona de contacto, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.